


WENTYLATOR WYCIAGOWY
 $V=220 \text{ m}^3/\text{h}$, $dP=25 \text{ Pa}$
 TYP: MURD 150 PLUS
 $N_{el}=25 \text{ W}$; 230V

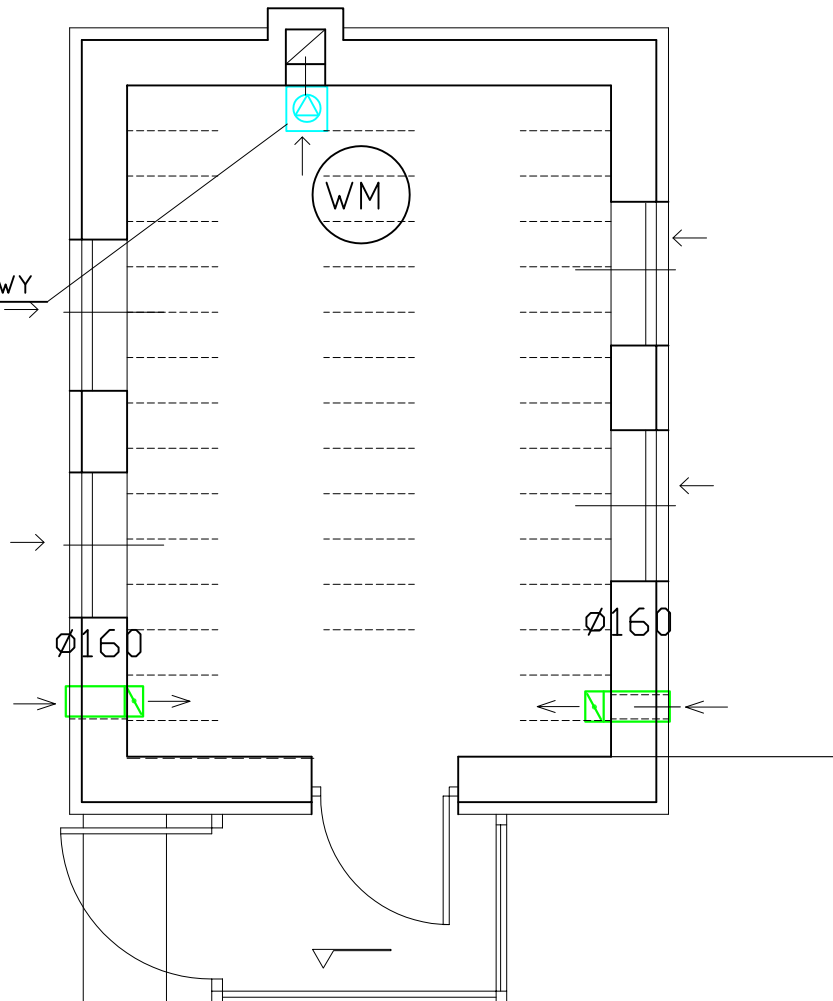

LEGENDA:

- PROJ. WENTYLACJA NAWIEWNA
- - - PROJ. WENTYLACJA WYWIEWNA

NR	Pomieszczenie	m ²	Posadzka
21	Magazyn odzieży	14,4	PCV
22	Wejście	2,0	terakota
Razem		16,4	

RZUT MAGAZYNU ODZIEŻY

Przebudowa Budynku biurowo-socjalnego na zaplecze socjalne SPP				
Adres	SZCZECIN, ul. Piotra Skargi 20			
Inwestor	GMINA MIASTA SZCZECIN MIEJSKI ZAKŁAD OBSŁUGI GOSPODARZEJ-ZAKŁAD BUDGETOWY 71-504 Szczecin, ul. Czesława 9			
Temat rys.	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ			
Projektant:	mgr inż. M. Jagodzinski upr. proj. nr. 72/Sz/2002			Biuro Technik Instalacyjnych "DOMICIL" TEL./FAX:091.3117669 Email: domicil@o2.pl
Sprawdził:	mgr inż. P. Molenda upr. proj. nr.84/Sz/2002			
FAZA	BRANZA	SKALA	DATA	NR RYS.
P.B.W.	SANITARNA	1 : 50	12.2007	W/07
Projekt chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i wykorzystywanie bez zgody B.T.I."DOMICIL" zabronione. Prace budowlane wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych,tom II".				